


拟建后日照分析图

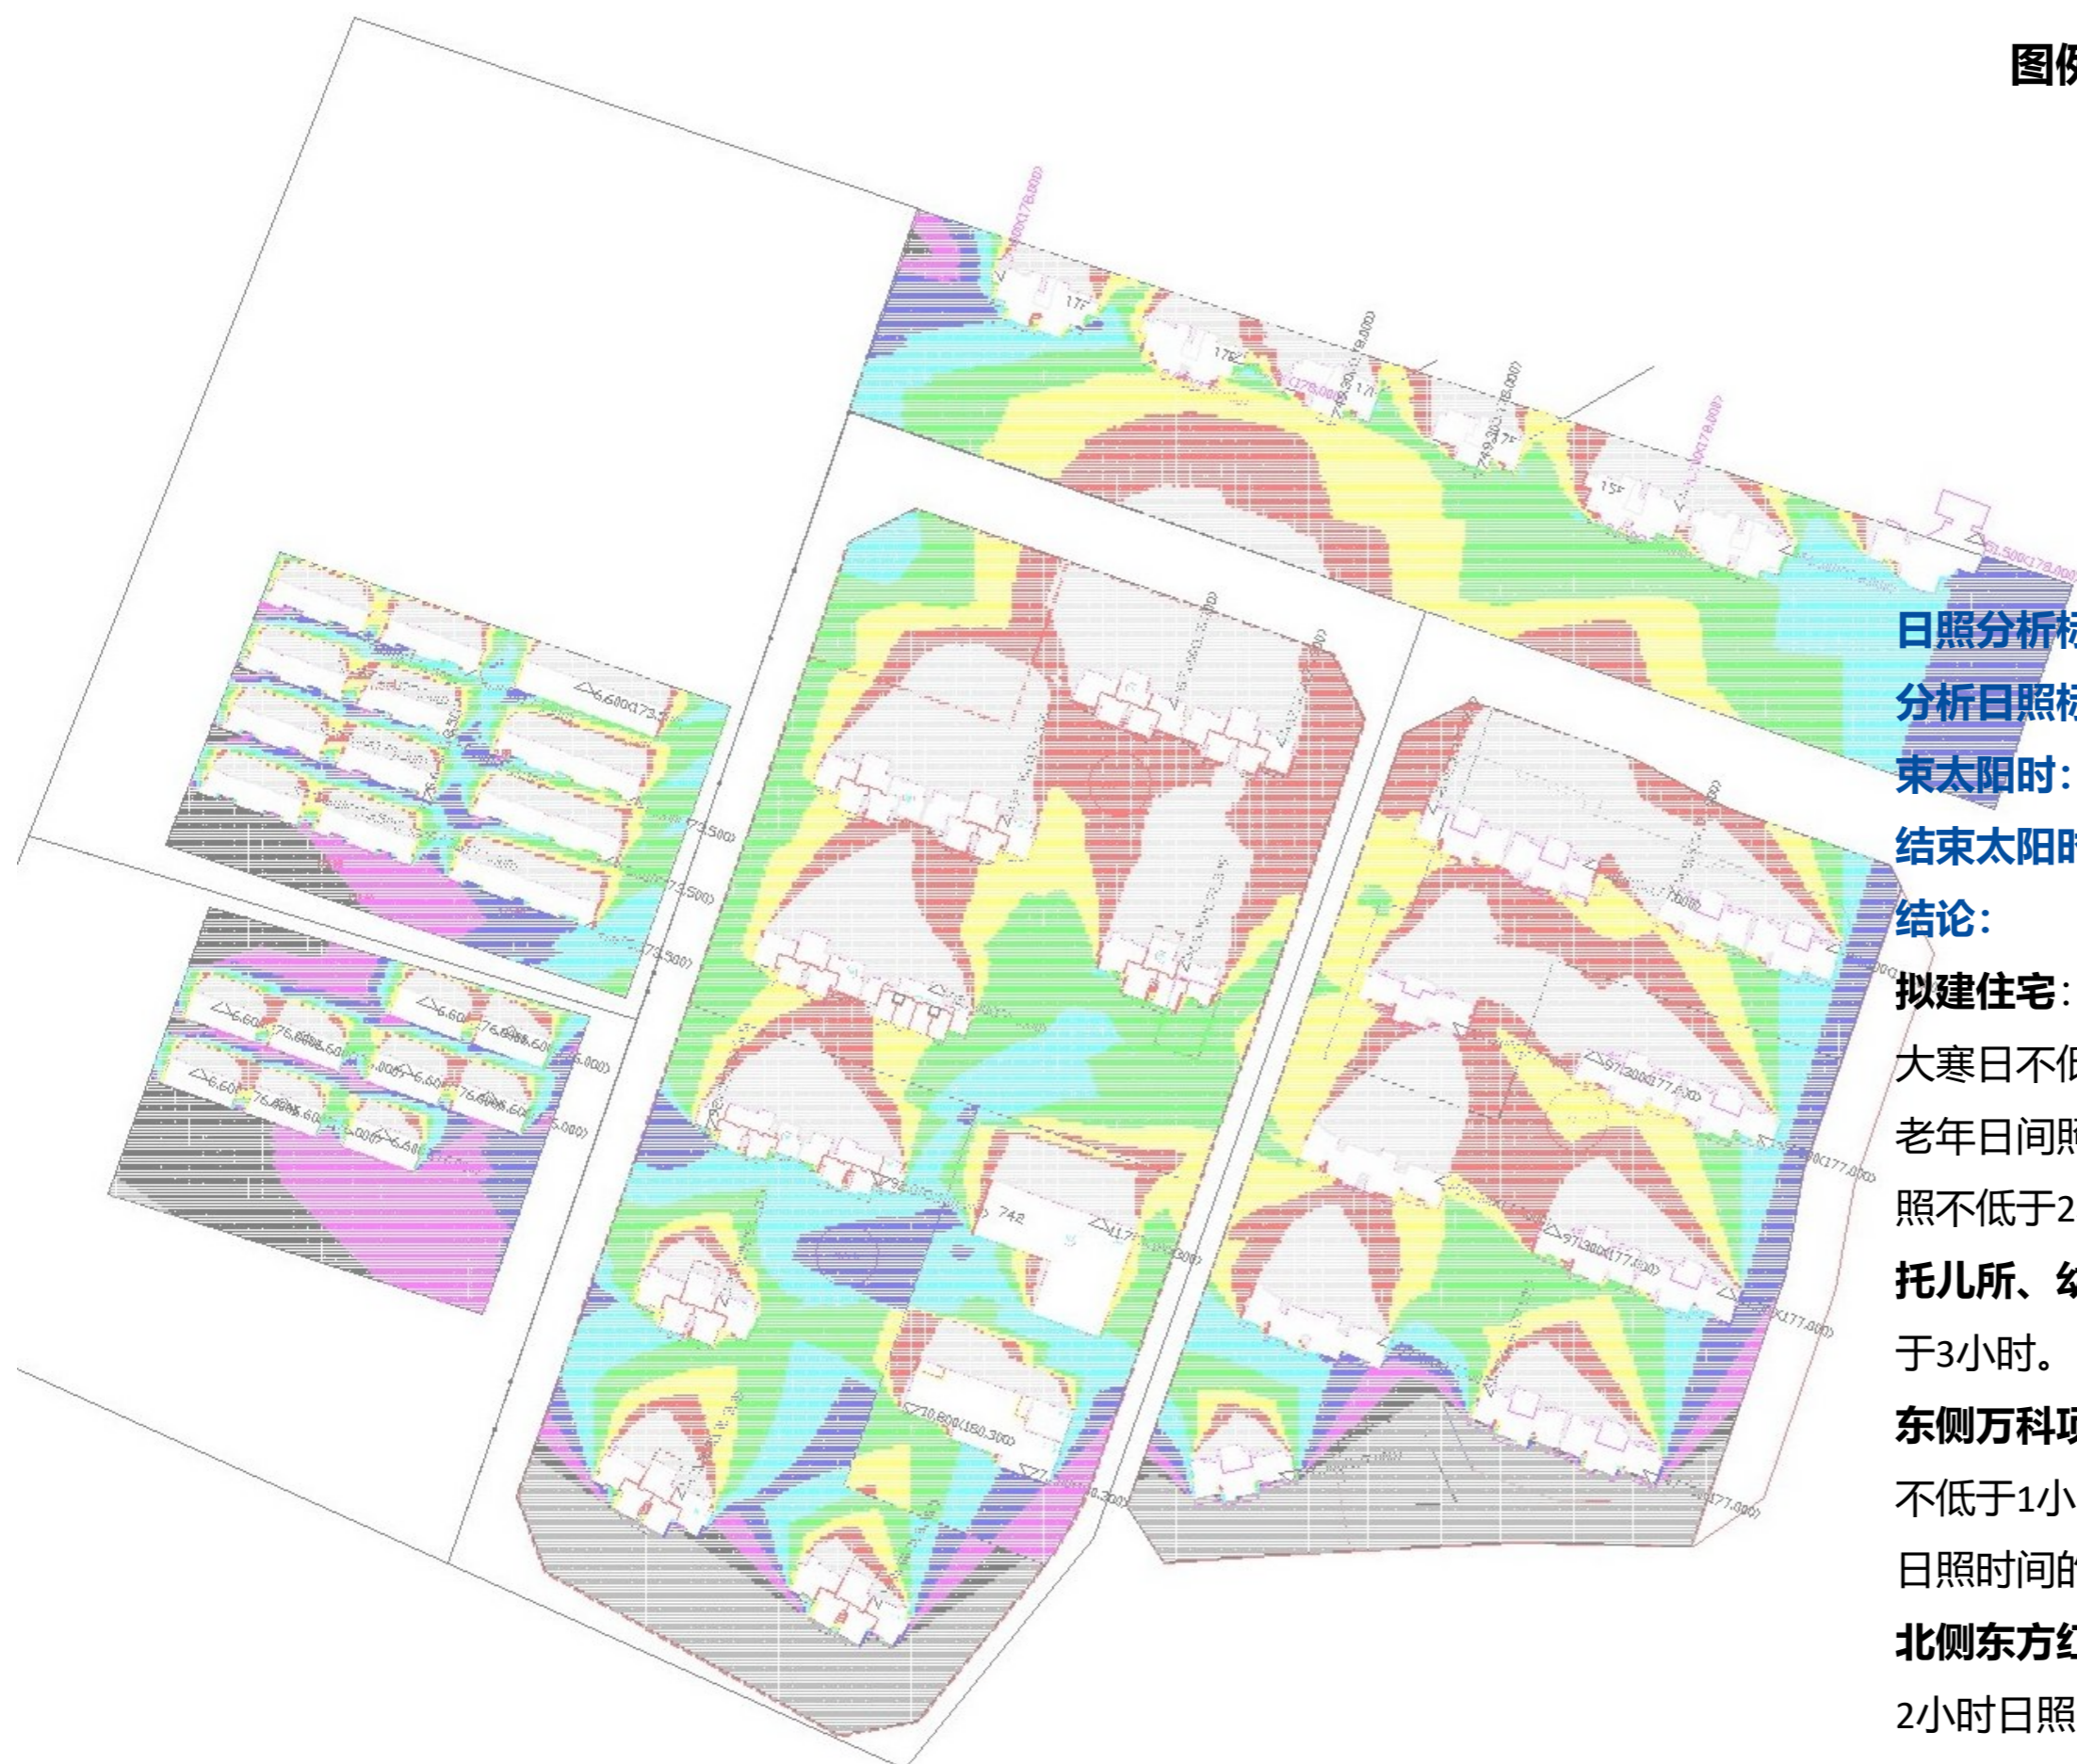

图例:

日照0小时
日照1小时
日照2小时
日照3小时
日照4小时
日照5小时
日照6小时
日照7小时

日照分析标准及分析结果

分析日照标准日: 冬至日 (开始太阳时: 9: 00, 结束太阳时: 15: 00)、大寒日 (开始太阳时: 8: 00, 结束太阳时: 16: 00) **最小连续日照时间: 5分钟**

结论:

拟建住宅: 满足每套住宅至少有一个居住空间能获得大寒日不低于1小时日照时间的国家标准。

老年日间照料中心及老年人居住建筑: 满窗冬至日日照不低于2小时。

托儿所、幼儿园: 生活用房冬至日底层满窗日照不低于3小时。

东侧万科项目: 本项目建成后, 万科项目原来大寒日不低于1小时日照时间的仍满足; 大寒日不低于2小时日照时间的仍满足一个居住空间不低于2小时。

北侧东方红名仕嘉园: 本项目建成后, 大寒日不低于2小时日照时间的仍满足一个居住空间不低于2小时。

西侧干休所: 本项目建成后, 大寒日不低于2小时日照时间的仍满足不低于2小时。