


日照分析

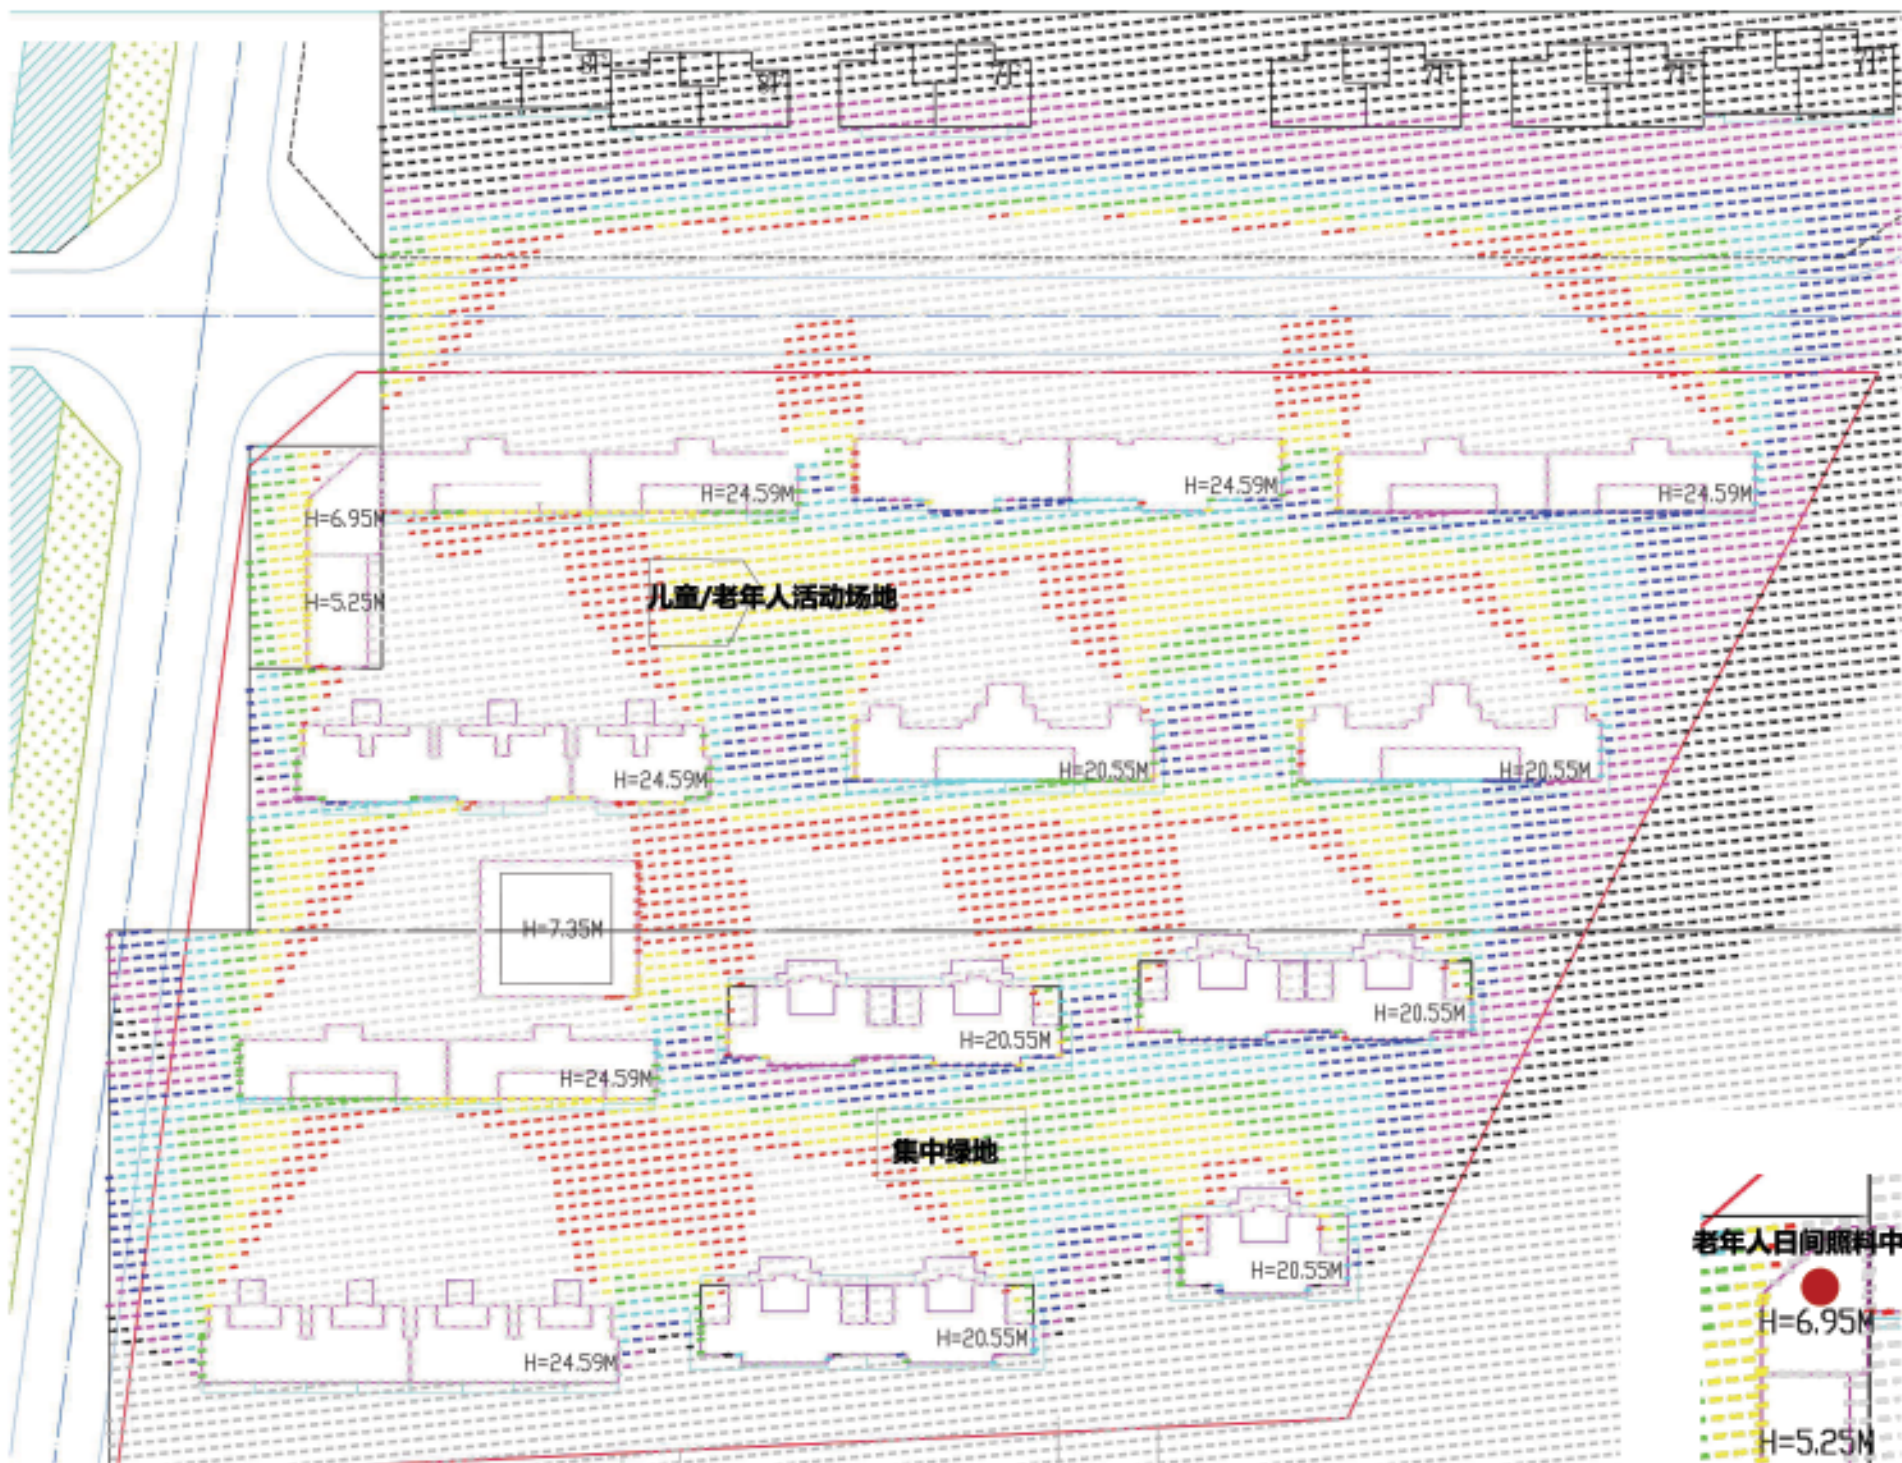

大寒日日照

冬至日日照

参数要求

- 1.分析软件: 众智日照分析软件
- 2.标准名称: 河南省住宅日照标准
- 3.地理位置: 河南省洛阳市
- 4.经纬度: 东经112°26',北纬34°42'
- 5.有效时段: 8:00-16:00(大寒日)
9:00-15:00(冬至日)
- 6.测试高度:拟建筑住宅首层窗台高1.05米
- 7.时间统计方式:累计日照
- 8.时间间隔: 不超过1分钟
- 9.采样点间距:1米

日照要求: 《洛阳市城市建筑规划管理技术规定》要求, 洛阳市区内每套住宅至少应有一个卧室或起居室满窗大寒日日照不低于2小时; 老年人照料设施建筑居室冬至日满窗日照不低于2小时; 集中绿地及儿童、老年人活动场地满足日照要求。

结论: 住宅、养老用房及活动场地满足相关规范要求, 该项目建成后对周边地块住宅日照无影响。

- | | |
|---------|---------|
| 日照时间1小时 | 日照时间4小时 |
| 日照时间2小时 | 日照时间5小时 |
| 日照时间3小时 | 日照时间6小时 |