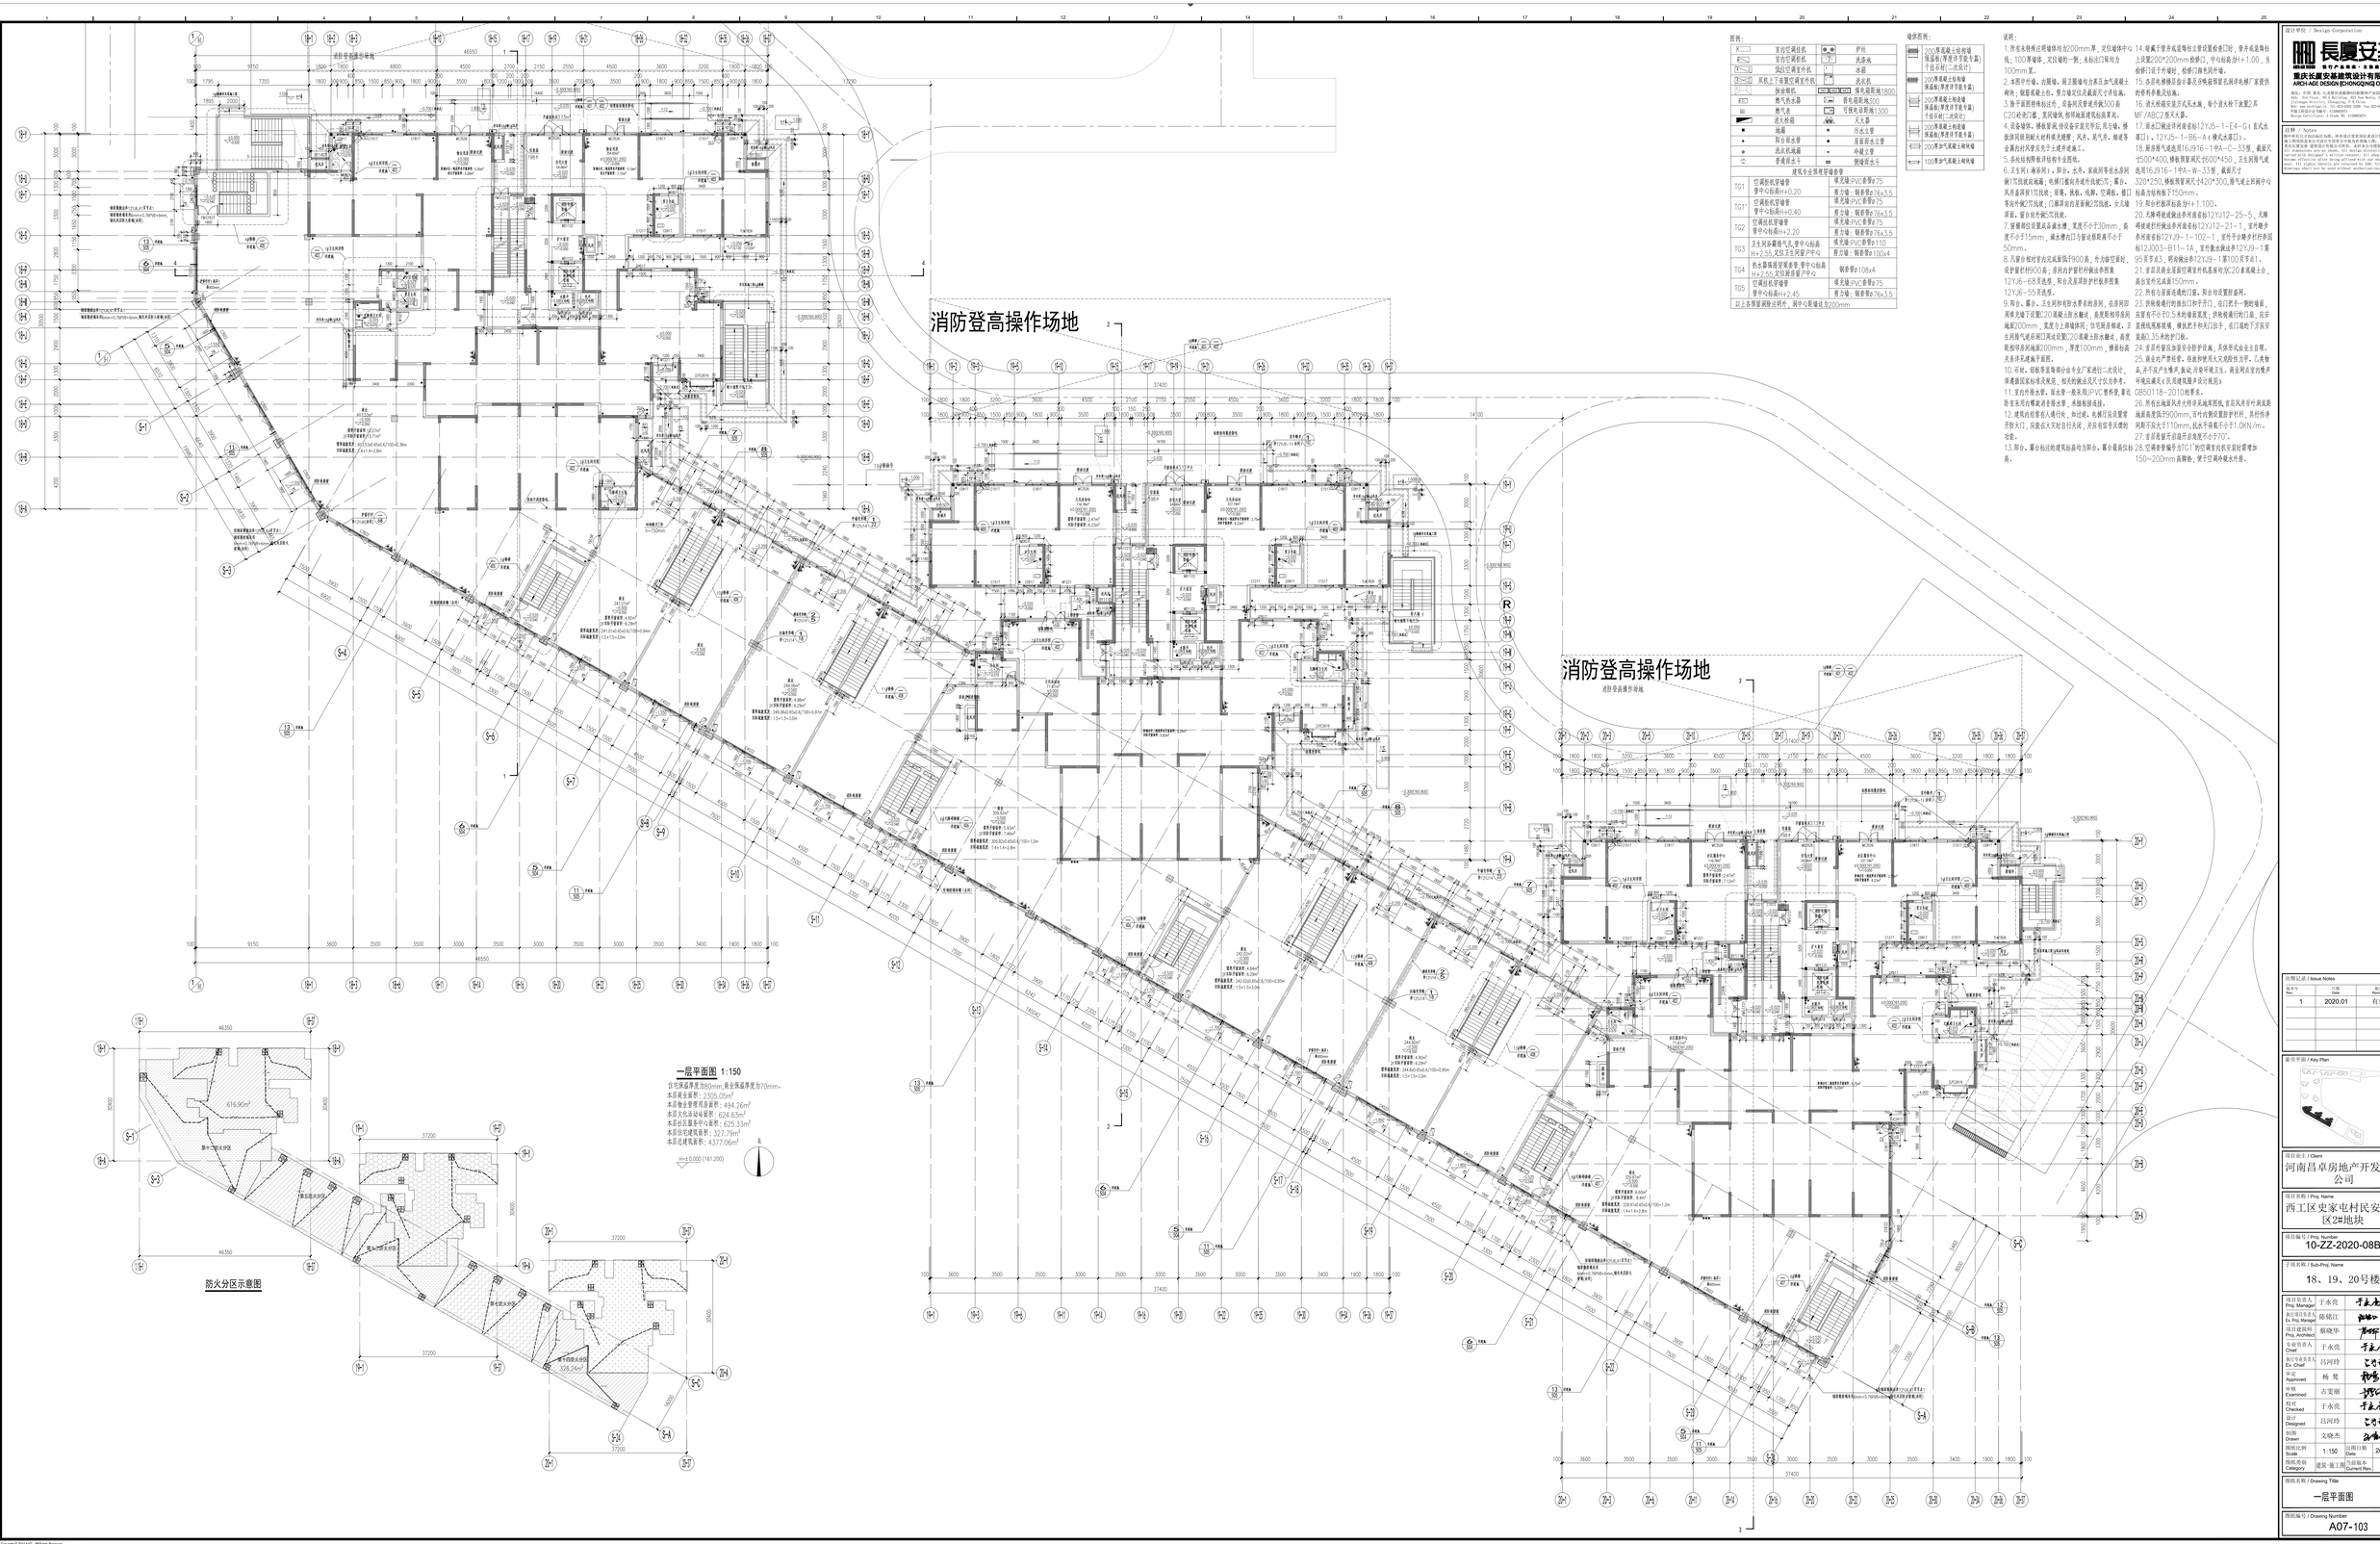

图例：

K	室内空调机机	●	护栏
K	室外空调机机	▽	洗涤池
K	预留空调室外机	▽	水龙
K	风机上下各配空调室外机	▽	洗衣机
	除油烟机		换气扇距离1800
	燃气热水器		排气扇距离300
	燃气表		可视电话距离1300
	消火栓箱		天水器
●	地漏	●	污水立管
●	阳台排水管	●	雨落排水立管
●	洗衣机地漏	●	冷凝立管
●	普通排水卡	■	除烟排水卡

建筑专业预埋管道套管

T01	空调机机穿墙管 管中心标高H+0.20	填充墙:PVC套管D75 剪力墙：钢套管D76x3.5
T01'	空调机机穿墙管 管中心标高H+0.40	填充墙:PVC套管D75 剪力墙：钢套管D76x3.5
T02	空调机机穿墙管 管中心标高H+2.20	填充墙:PVC套管D75 剪力墙：钢套管D76x3.5
T03	卫生间冷凝器污水，管中心标高H+2.55,无坎卫生间室户外Q	填充墙:PVC套管D110 剪力墙：钢套管D120x4
T04	热水器等排管套管,管中心标高H+2.55,无坎厨房室户外Q	钢套管D108x4
T05	空调机机穿墙管 管中心标高H+2.45	填充墙:PVC套管D75 剪力墙：钢套管D76x3.5

以上各预留洞除注明外，洞中心距墙边为200mm.

墙体图例：

	200厚混凝土砼砌墙 保温板(厚度详节能专篇) 干挂石材(二次设计)
	200厚蒸压加气砼砌墙 保温板(厚度详节能专篇) 干挂石材(二次设计)
	200厚蒸压加气砼砌墙 保温板(厚度详节能专篇)
	200厚加气混凝土砌墙
	100厚加气混凝土砌墙

说明：

1.图纸无特殊注明墙体均为200mm厚，定位墙体中心线；100厚墙体，定位墙的一侧；未标注门垛均为100mm宽。

2.本图中的墙、内面墙。窗卫墙定位见建筑尺寸详细表。

3.除平面图所标注去处，图全均定位见建筑尺寸详细表。

4.设备墙体，模板留洞，待设备安装完毕后，用与墙、楼板强混凝土材料填充捣密；风井、风气井，烟道等金属台材风管应先于土建并砌施工。

5.各处砌筑墙体详细节点图纸。

6.卫生间（淋浴间）、厨台、太井、采光间等防水房间做门沉洗地构墙；电梯门槛标井建井底地沉完，需台、风井盖采取门沉地；厨房、洗衣、机房、空调机、窗口等台户外门沉地；门槛采取台及窗做门沉地，太井墙面，窗台台户外门沉地。

7.窗槛的过梁及洞口高出建筑，宽度不小于30mm，高度不小于15mm，高出建筑门口窗台面距离不小于50mm。

8.凡窗台相对室内完成面低于900mm，外为临空面时，设护窗栏杆900高；房间台护窗栏杆做法参照集12YJ6—68页处理；阳台及露项防护栏板参照集12YJ6—55页处理。

9.厨台、露台、卫生间和有防水要求的房间，在房间四周做无缝下设置C20混凝土防水翻边，高度和墙体房间墙200mm，宽度与上面墙体同；住宅厨房墙面，卫生间和有防水要求的房间门两边设置C20混凝土防水翻边，高度和墙体房间墙200mm，厚度100mm，侧面贴高关卷材及建筑下面面。

10.石材、钢板等装饰部分由专业厂家进行二次设计，需按国家标准及风范，相关附做法及尺寸位为参考。

11.室内外雨水管，雨水管一般采用UPVC塑料管，室外管采用有螺旋波纹塑料管，详细做法见图。

12.建筑台阶需考虑人通行坡，加过坡，电梯厅应设置室外防火门，应能在火灾报台行无间，并具有信号反馈的功能。

13.图台，露台标注的建筑标高均为图台，露台最高位台面。

14.暗藏于管井或窗等柱主管设置检修门时，管井或窗等柱上设置200*200mm检修口，中心标高为H+1.00，当检修口设于吊墙时，检修口静电同步墙。

15.各项电梯静层台子最无台电箱预留孔洞详电梯厂家提供的专科表配合施。

16.进火柜箱安装方式为水嵌，每个进火柜下装置2只MF/ABC2型灭火器。

17.所选门窗法详见省标12YJ5—1—E4—G（其式法第门），12YJ5—1—B6—A（单式法第门）。

18.厨房换气或选用JG.916—1钟A—C—33型，截面尺寸500*400，楼板预留洞尺寸600*450，卫生间换气扇选用JG.916—1钟A—W—33型，截面尺寸320*250，楼板预留洞尺寸420*300，排气或止阳阿中心标高为标高板下150mm。

19.阳台付板洞标高为H+1.100。

20.无障碍坡道做法参照省标12YJ12—25—5，无障碍坡道栏阳做法参照省标12YJ12—21—1，室外散步参照省标12YJ9—1—102—1，室外平台梯步栏杆参照省标12J003—B11—1A，室外整体坡道参12YJ9—1室外3.95平方A3，明有阳台8.12YJ9—1第100页节点1。

21.室内无障台面设置室内低差坡向室外C20卓底硬止台，高台室外完成面150mm。

22.所有台面高度详图台门窗，阳台均设置防盗网。

23.供给电通行的换缸门和平开门，台门把手一侧的墙面，应留有不小于0.5米的墙面宽度；供给电通行的门底，应设置线观察玻璃，横线把手的无门脚手，台门最的下方应安当用整气或非阀门两边设置C20混凝土防水翻边，高度和墙体房间墙200mm，厚度100mm，侧面贴高关卷材及建筑下面面。

24.室内外管区加设平台防护设施，具体形式由业主自理。

25.商业内产生噪声，振动，异味环境卫生，商业用点室内噪声环境应满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118—2010的要求。

26.所有台地面风井无特别无地漏图纸，室内风井应可洞底高度宽为F900mm，时台有设置防护栏杆，其杆件净间距不应大于110mm，抗水平荷载不小于1.0KN/m。

27.卓台是窗开台扇开启角度不小于70°。

28.空调卓管偏导为TG1"的空调室内机安装处管理加150~200mm高降外，管子应满冷凝水作用。

设计单位 / Design Corporation

长廈安基
CHANGHA ANJI GROUP

重庆长廈安基建筑设计有限公司
ARCH-AGE DESIGN (CHONGQING) CO.,LTD.

地址：中国重庆市渝北区金开大道中产业园B6-2栋
Add: 3rd Floor, No.6 Building, 422 Yue Bella, Huixi Road, Yubei District, Chongqing, China
Web: www.archage.cn Tel:023-6450 2288 Fax:023-6450 2288
中国工程设计证书编号：A150000031
Design Certificate: A Grade NO. A150000031

注明 / Notes
图纸所有权归属于设计单位，所有设计及管理资源设计图纸版，所有权归属于设计单位，未经书面许可，不得以任何形式复制或使用，如经许可，应在使用时加以注明，未经本公司授权不得使用。
All dimensions are as shown. All design alteration shall be approved by the designer before construction. All rights reserved without authorization.

出图记录 / Issue Notes

版本号 No.	日期 Date	备注 Remark
1	2020.01	有效

索引平面 / Key Plan

项目业主 / Client
河南昌卓房地产开发有限公司

项目名称 / Proj. Name
西工区史家屯村民安置小区2#地块

项目编号 / Proj. Number
10-ZZ-2020-08B

子项名称 / Sub-Proj. Name
18、19、20号楼

项目负责人 Proj. Manager	于永亮	
执行项目负责人 Ex. Proj. Manager	陈韬江	
项目建筑师 Proj. Architect	蔡晓华	
专业负责人 Chief	于永亮	
执行专业负责人 Ex. Chief	吕河玲	
审定 Approved	杨 驾	
审核 Examined	吉斐丽	
校对 Checked	于永亮	
设计 Designed	吕河玲	
制图 Drawn	文晓杰	
图纸比例 Scale	1:150	出图日期 Date 2020.01
图纸类别 Category	建筑-施工图	当前版本 Current Rev. 1

图纸名称 / Drawing Title
一层平面图

图纸编号 / Drawing Number
A07-103

Copyright © 2014 AAD. All Rights Reserved